

ООО «Харцызский  
машиностроительный завод»



016

Код ДКПП 28.62.30.790

**КЛЮЧИ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ  
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ  
К-80, К-150  
ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95)**

ПАСПОРТ  
К-80.ПС, К-150.ПС

2007

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ключи К-80 и К-150 предназначены для смыкания (размыкания) соединительных головок всех типов-размеров и условных проходов напорных и всасывающих рукавов.

Ключи изготовлены в климатическом исполнении «У» для категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры ключей должны соответствовать указанным на рисунке и в таблице:

Наименование показателей	Нормы	
	Ключ 80	Ключ 150
Габаритные размеры, мм:		
L	242±2	380±3
H	68±1,5	140±2
I	157±2	200±2
h	10±2	10±1,0
Масса, кг, не более	0,4	1,0

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. К каждой партии ключей, отправляемой в один адрес прилагается паспорт, объединенный с инструкцией по эксплуатации.

3.2. Ключи должны быть упакованы в тару, обеспечивающую защиту изделий от механических повреждений.

3.3. Упакованные ключи должны храниться в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков.

Ключи допускается транспортировать транспортом любого вида.

### 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При эксплуатации ключей не допускается пользоваться дополнительными рычагами.

### 5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Ключи К соответствуют ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) и признаны годными для эксплуатации.

Изделия подвергнуты упаковке согласно требованиям, предусмотренным паспортом.

Представитель ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(год, число, месяц)

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ключей требованиям ДСТУ 2798-94 (ГОСТ 14286-95) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в паспорте.

6.2. Гарантийный срок - 24 месяца со дня ввода ключей в эксплуатацию.

### Ключ для пожарной соединительной арматуры

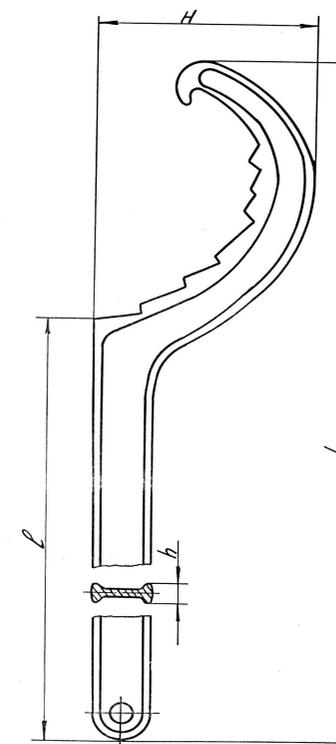


Рис.